


## CAMPAGNE NATIONALE « PISSEURS DE GLYPHOSATE »

36 prélèvements réalisés à Chinon (37) le 23 septembre 2019

Dans les urines de 15 personnes de sexe féminin et 21 de sexe masculin de tous âges

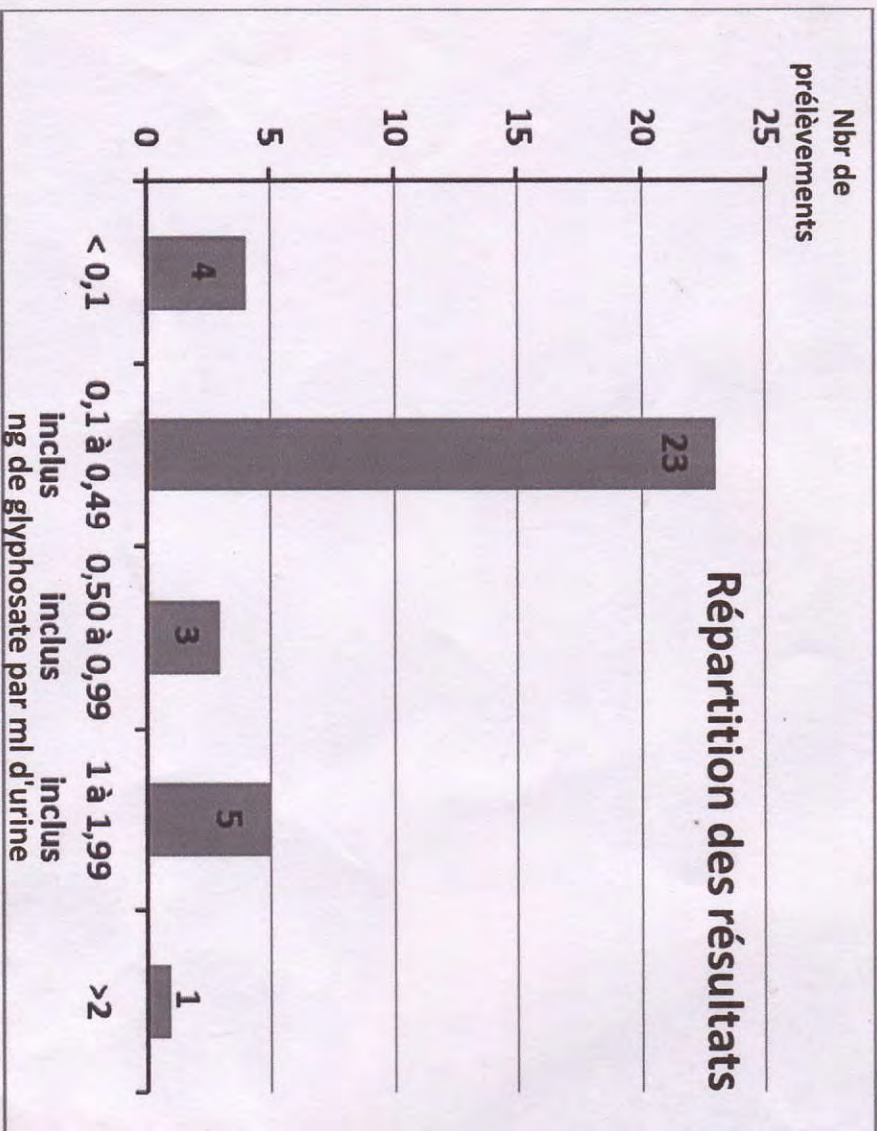

Pour mémoire :

- Limite maxi de glyphosate dans l'eau potable : 0,10 ng/ml
- Analyse eau potable de Chinon réalisée le même jour : < 0,08 ng/ml

Valeur minimale mesurée : < 0,08 ng/ml

Valeur maximale mesurée : 3,07 ng/ml

Moyenne 36 prélèvements : 0,59 ng/ml

Médiane\* : 0,38 ng/ml

\* la moitié des valeurs sont en dessous de la médiane, la moitié au-dessus.